


محل نصب اکسپنشن ولو در سیکل تبرید



اکسپنشن ولو یا شیر انبساط مکانیکی دانفوس میزان تزریق مایع مبرد را به داخل اواپراتور تنظیم می نماید. میزان تزریق توسط سوپرهدیت مبرد کنترل می شود. شیرهای انبساط مکانیکی در خط مایع و در ورودی اواپراتور نصب می گردد.

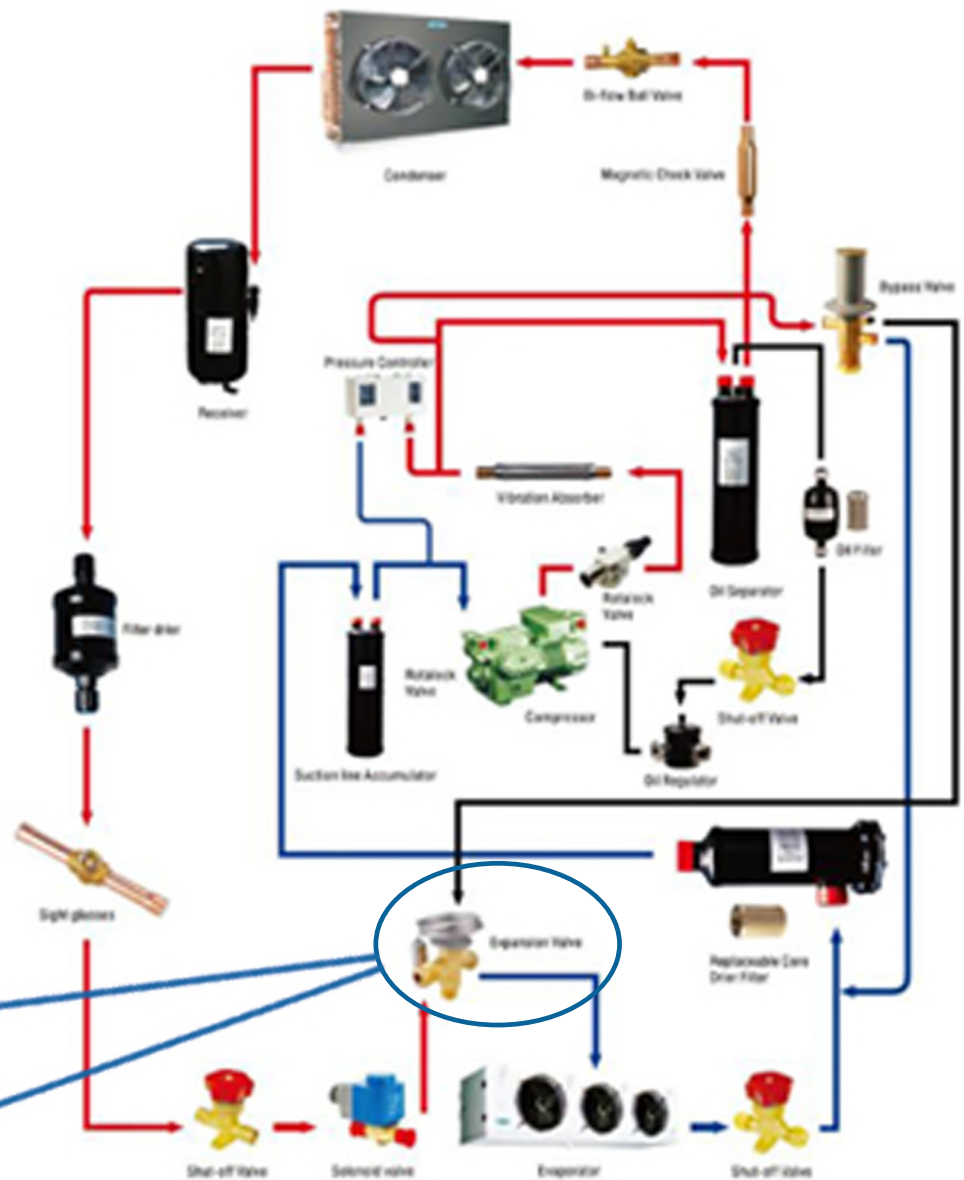

MANI
BROUDAT